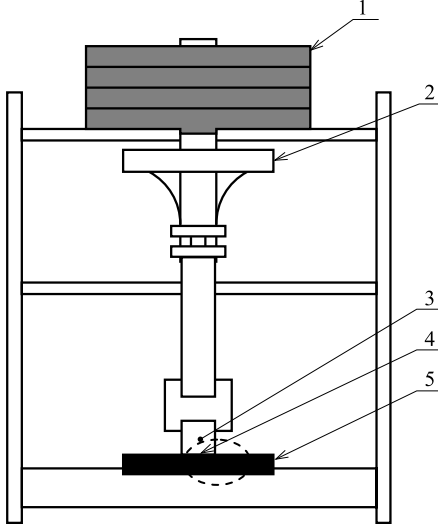


高分子系張り床材試験方法

正 誤 票

区分	位置	誤		正							
本体	表 2	<table><tr><td>項目</td><td>試験片の寸法 (長さ×幅) mm</td></tr><tr><td>防炎性試験</td><td>製品全形</td></tr></table>	項目	試験片の寸法 (長さ×幅) mm	防炎性試験	製品全形	<table><tr><td>項目</td><td>試験片の寸法 (長さ×幅) mm</td></tr><tr><td>防炎性試験</td><td>220×400</td></tr></table>	項目	試験片の寸法 (長さ×幅) mm	防炎性試験	220×400
	項目	試験片の寸法 (長さ×幅) mm									
防炎性試験	製品全形										
項目	試験片の寸法 (長さ×幅) mm										
防炎性試験	220×400										
	図 8	正 正しい図を下記に示す。  ( 訂正箇所)									