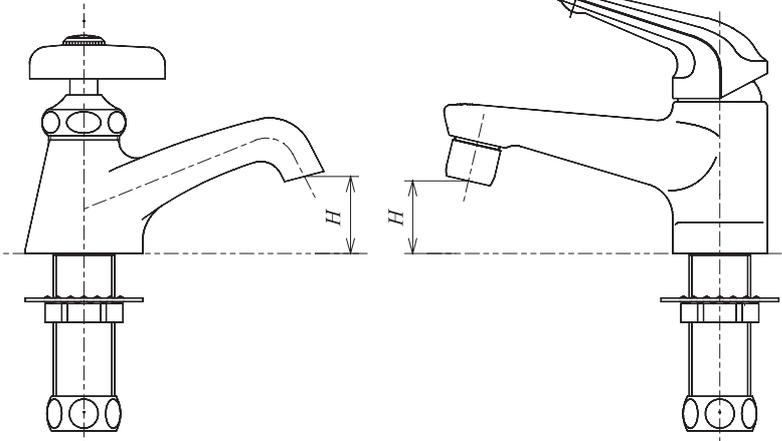
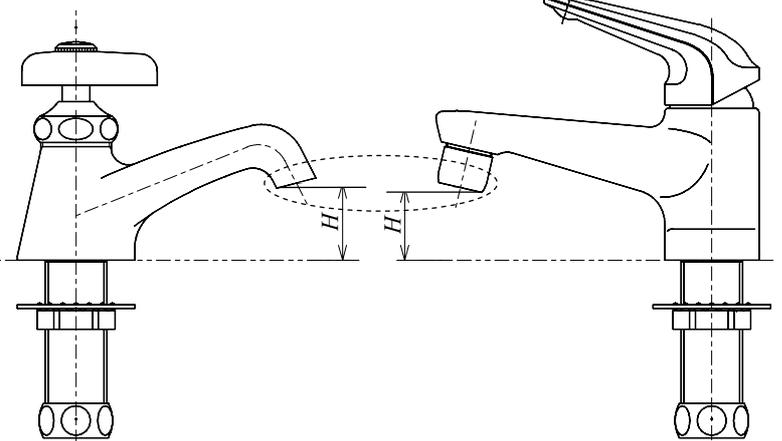
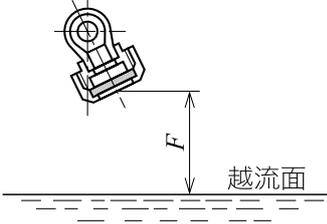
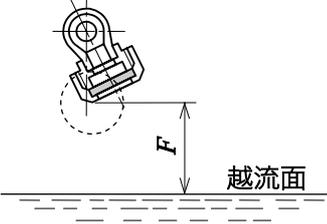


給水栓

正 誤 票

区分	位置	誤
附属書 A	図 A.1	<p data-bbox="445 642 1034 672">図中の吐水口空間 H の引出線の位置：吐水口の中心線</p>  <p data-bbox="608 1167 756 1196">立水栓の場合</p> <p data-bbox="995 1167 1362 1196">台付シングル湯水混合水栓の場合</p>
正		
図中の吐水口空間 H の引出線の位置：吐水口の下端		
 <p data-bbox="608 1783 756 1812">立水栓の場合</p> <p data-bbox="995 1783 1362 1812">台付シングル湯水混合水栓の場合</p>		

区分	位置	誤	正
附属書 F	図 F.1 表の右側	図中の吐水口空間 F の引出線の位置：吐水口 の中心線 	図中の吐水口空間 F の引出線の位置：吐水口 の下端  ( 訂正箇所)

平成 25 年 4 月 1 日作成